



Moduł wejścia/wyjścia BX-OI3. Schemat podłączenia

Technika X-LINE

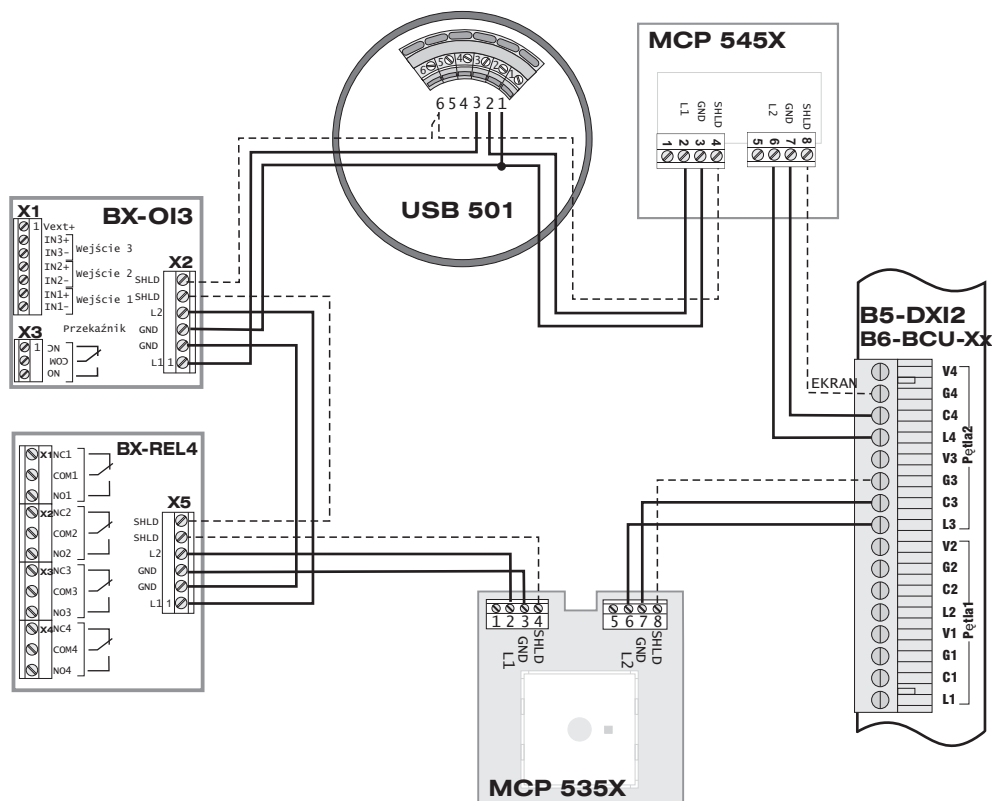

Nadzorowanie i sterowanie

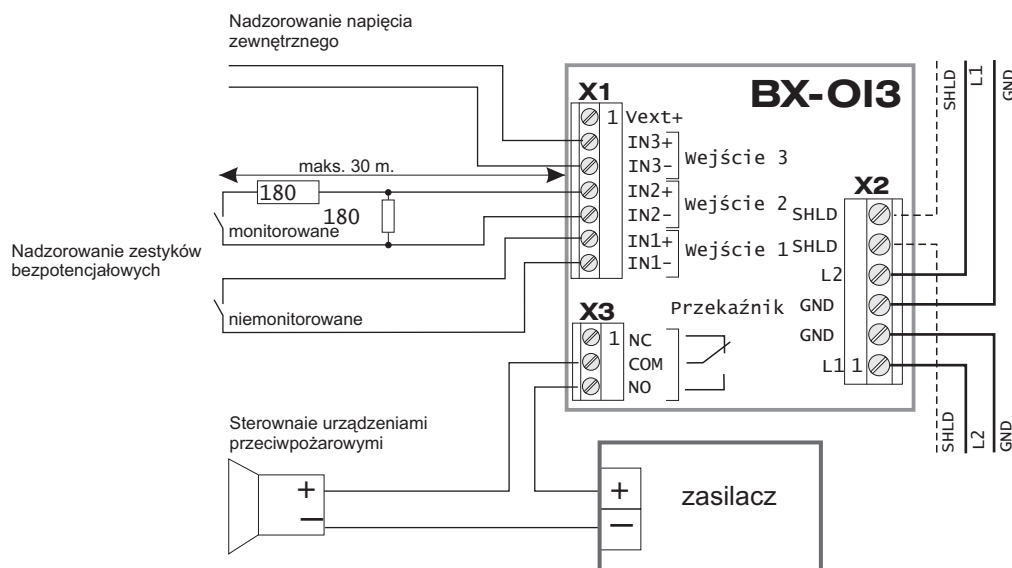


Przełącznik 60 W (230 V/0,25 A- 30 V/2 A) z programowalną funkcją „fail-safe”

FIRE ALARM

Moduł wejścia/wyjścia BX-OI3.

Schemat podłączenia

Podłączenie czujek specjalnych

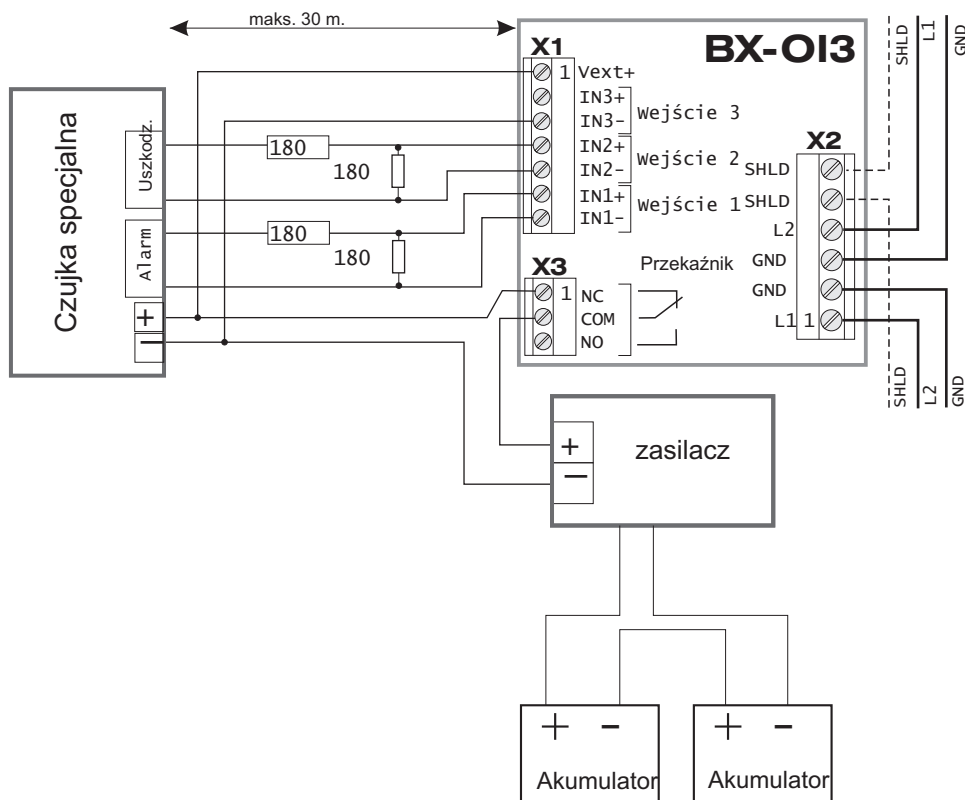

UWAGA

Schematy podłączenia czujek specjalnych zawarte są w dokumentacji technicznej modułu BX-OI3.

SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o.

Polska • PL-02-583 Warszawa, ul. Wołoska 9 • Tel.: +48-22-33 00 620-623 • Fax: +48-22-33 00 624 • office.warszawa@schrack-seconet.pl

Siedziba Główna Austria: A-1122 Wiedeń, Eibesbrunnergasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • office@schrack-seconet.com

Arabia Saudyjska • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Botswana • Bułgaria • Czechy • Dania • Egipt • Estonia • Francja • Gruzja • Hiszpania • Holandia • Indie • Iran • Izrael • Kazachstan • Kirgistan • Kuwejt • Liban • Litwa • Łotwa • Luxemburg • Macedonia • Niemcy • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Uzbekistan • Węgry • Włochy • Zjednoczone Emiraty Arabskie

FIRE ALARM