


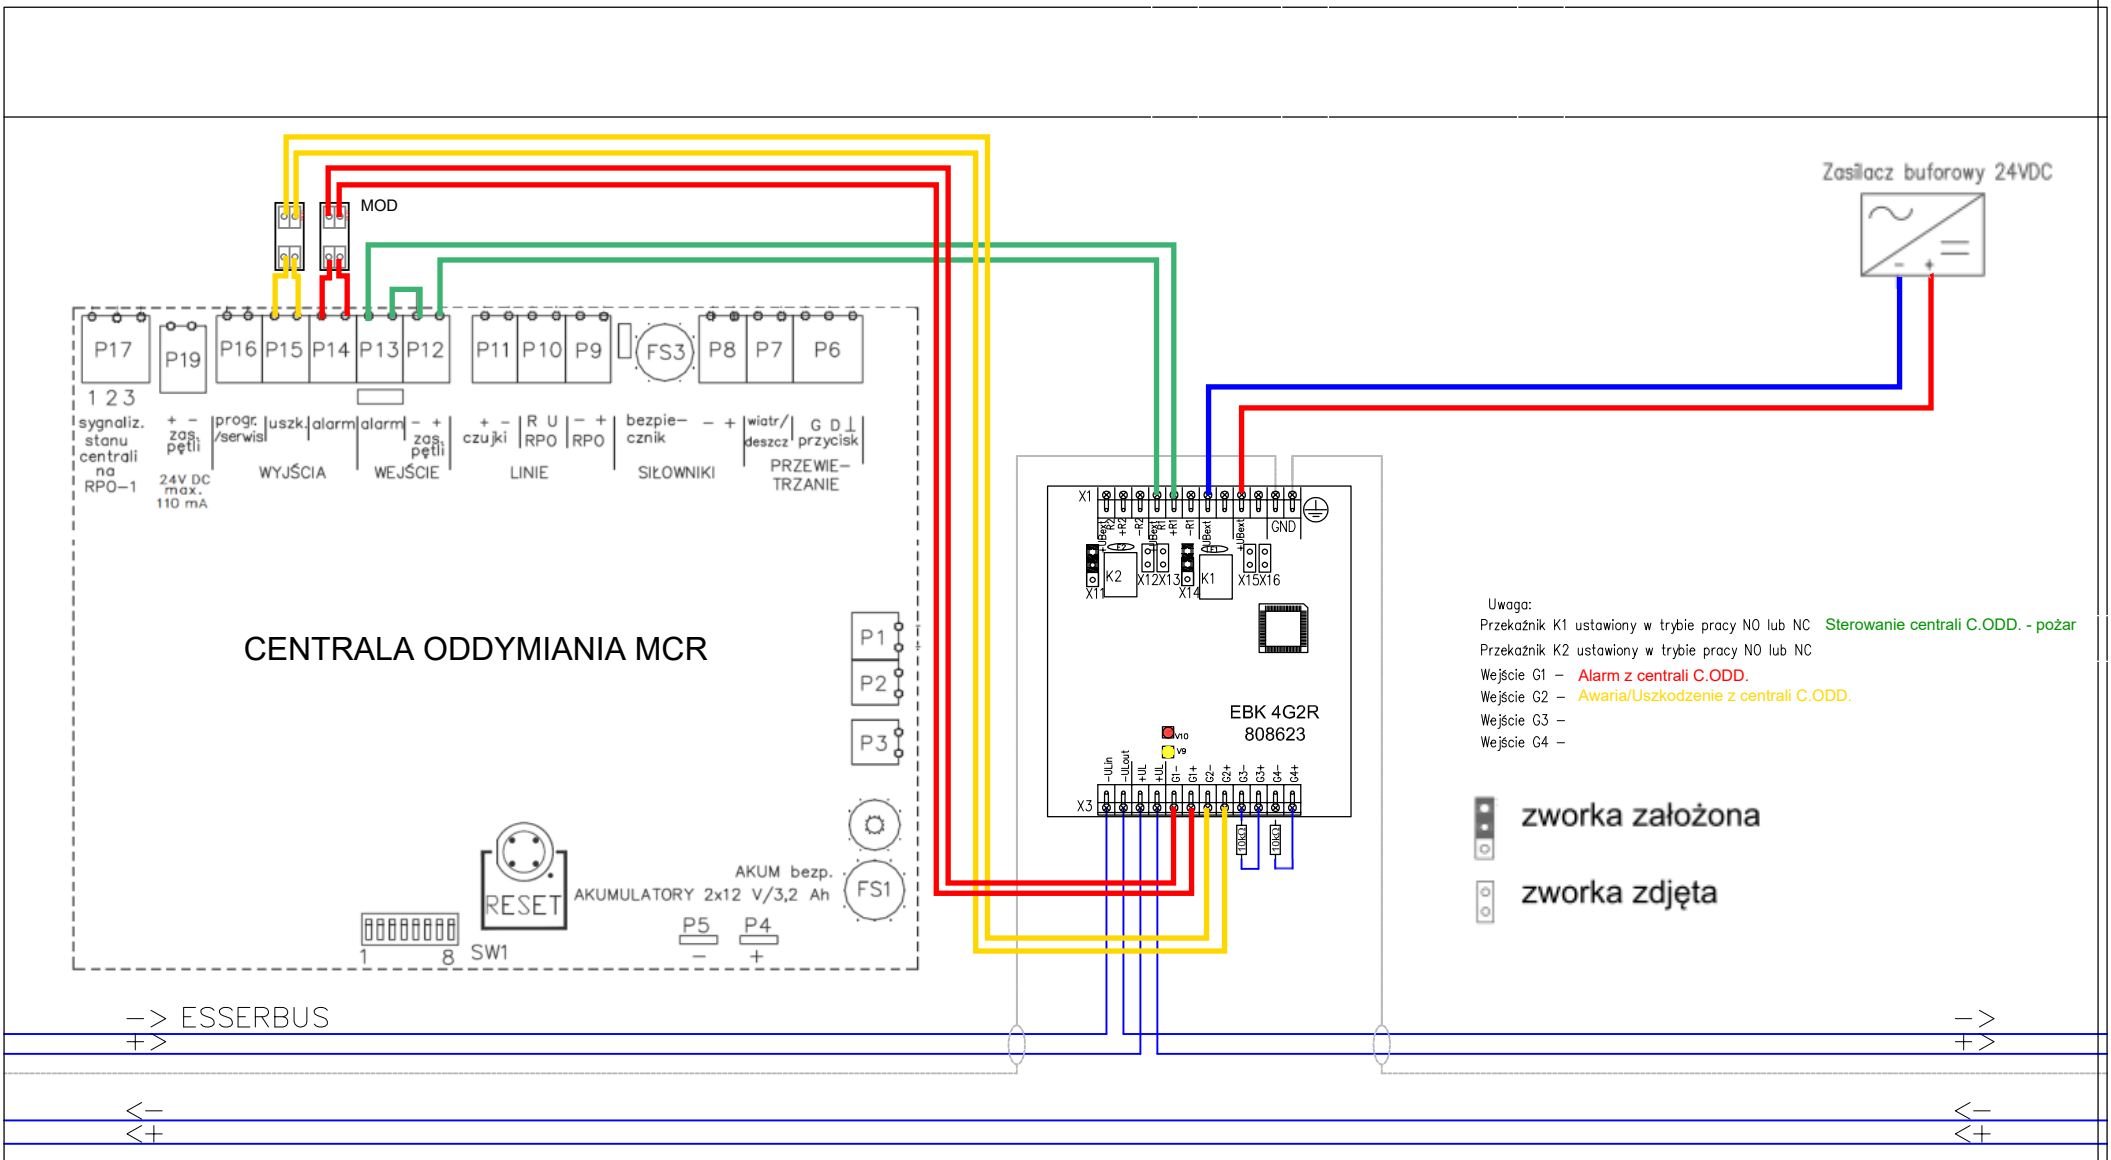

Zasilacz buforowy 24VDC

CENTRALA ODDYMIANIA MCR

EBK 4G2R  
808623

Uwaga:  
Przełącznik K1 ustawiony w trybie pracy NO lub NC Sterowanie centrali C.ODD. - pożar  
Przełącznik K2 ustawiony w trybie pracy NO lub NC  
Wejście G1 - Alarm z centrali C.ODD.  
Wejście G2 - Awaria/Uszkodzenie z centrali C.ODD.  
Wejście G3 -  
Wejście G4 -

zworka założona  
zworka zdjęta

|           |           |
|-----------|-----------|
| nazwa.DWG |           |
| -         |           |
| ilość     | arkusz 1  |
| -         | arkuszy 1 |
| Honeywell |           |
| Nr rys.   | -         |

|             |                                                                     |   |          |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|
| projektował | -                                                                   | - | materiał | wymiary |
| sprawdził   | -                                                                   | - | -        | -       |
| zatwierdził | -                                                                   | - | cecha    |         |
| podziałka   | nazwa<br>Moduł 4G2R - sterowanie i nadzorowanie centrali Mercor MCR |   |          |         |