



AC 063



Jednostka

Certyfikująca

tel: +48 22 789 11 11

fax: +48 22 789 11 10



AB 059

AB 060

AB 207

AB 305

Zakład-Laboratorium
Technicznego
Wypożyczenia Straży
Pożarnej
tel: +48 22 769 33 11

Zakład-Laboratorium
Badań Właściwości
Pożarowych Materiałów
tel: +48 22 769 32 17

Zakład-Laboratorium
Sygnalizacji Alarmu
Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
tel: +48 22 769 32 24

Zakład-Laboratorium
Technicznych
Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych
i Środków
Gaśniczych
tel: +48 22 769 32 52

Zakład Aprobata
Technicznych
tel: +48 22 769 33 80

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

POLSKA

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ZKE MERAWEX Sp. z o. o.

44-122 Gliwice
ul. Bojkowska 53

Józefów 01.03.2007 r.
DA/0674/092/ 835 /2007

Dotyczy: okresu eksploatacji akumulatorów w instalacjach bezpieczeństwa

W odpowiedzi na Państwa pytanie zawarte w piśmie z dnia 23.02.2007 r. informujemy, że w systemach bezpieczeństwa a szczególności w instalacjach urządzeń przeciwpożarowych należy akumulatory stanowiące rezerwowe źródło zasilania, wymieniać na nowe maksymalnie po czterech latach licząc od daty produkcji, bez względu na ich stan techniczny.


Powyższe wymaganie jest zawarte między innymi w wytycznych VdS 2095:2005 – 02 (06) – Brandmeldeanlagen – Planung und Einbau , pkt 6.2.8.

Ponieważ pomiar pojemności akumulatorów stosowany w warunkach nie laboratoryjnych jest obarczony poważnym błędem, ocena stanu technicznego akumulatorów jest bardzo trudna. Dlatego też zdaniem CNBOP wymiana akumulatorów na nowe w systemach bezpieczeństwa po czterech latach, licząc od daty produkcji, jest uzasadniona i powinna bezwzględnie stosowana.

Z Poważaniem

DYREKTOR

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

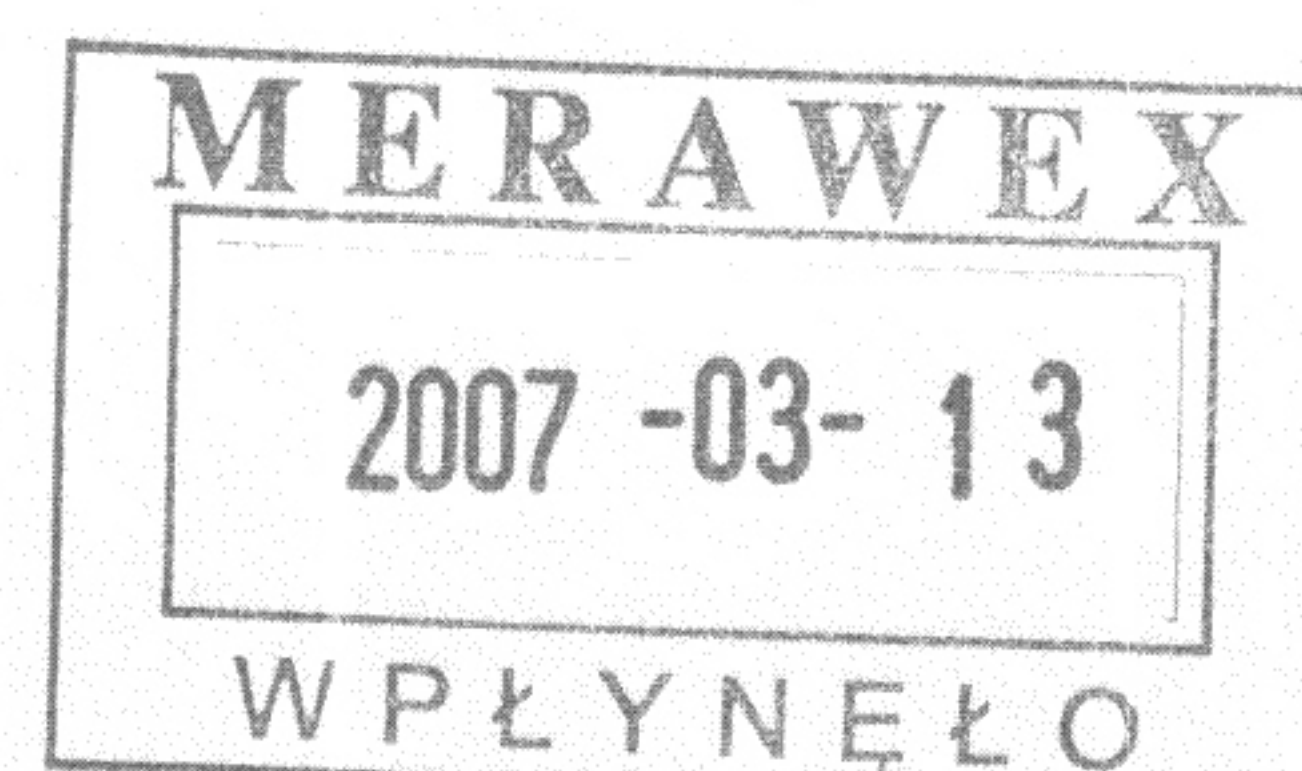

sekretariat
+48 22 769 33 00
REGON 000591685

centrala: +48 22 769 32 00
internet: <http://www.cnbop.pl>
NIP 532-18-29-288

fax: +48 22 769 33 56
e-mail: cnbop@cnbop.pl
KRS 0000149404